Anfrageblatt für abgehängte Vordächer mit Zugastangen

Bitte alles ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!

Kontaktinformationen

Firma _____ Telefon _____

Ansprechpartner _____ E–Mail _____

Kunden-Nr. _____ Bauprojekt/Kommission _____

Vordachtyp und Abmessungen: Bitte geplanten Vordachtyp markieren.



☐ 2-er mit Zugstangen:

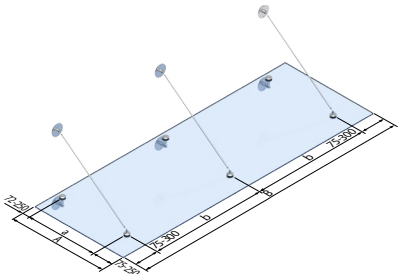

☐ 3-er mit Zugstangen:

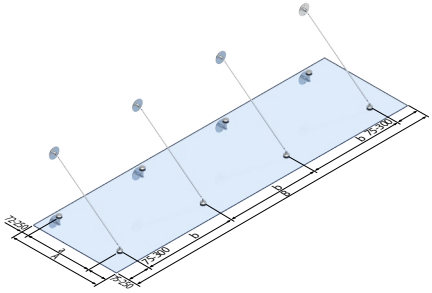

☐ 4-er mit Zugstangen:

Abmessungen:

A _____ mm

B _____ mm

Anmerkung

Mit A die Gesamtausladung und mit B wird die Gesamtbreite bezeichnet. (gemäß den Zeichnungen der einzelnen Dächer)

Punkthalterabstände zugehörig der Breite B werden mit b bezeichnet.

Punkthalterabstände zugehörig der Breite A werden mit a bezeichnet.

Randabstände zugehörig der Breite B werden mit b1 und b2 bezeichnet.

Randabstände zugehörig der Breite A werden mit a1 und a2 bezeichnet.

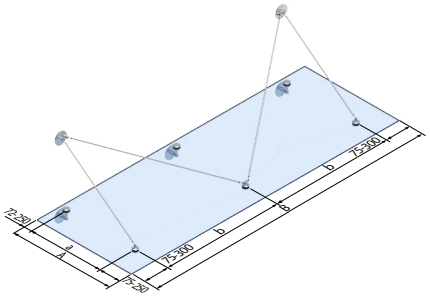

☐ M-Set mit Zugstangen:

Punkthalterabstände: (bei asymmetrischen Dächern bitte Skizze beifügen!)

☐ Die Punkthalterabstände sind unwichtig

☐ Die Punkthalterabstände sind wichtig (z. B. wegen Unterkonstruktion oder Fenstern).

a = _____ mm

b = w _____ mm

a1 (Rand vorne) = _____ mm
(min. 72 mm, max. 300 mm, Standard 250 mm)

a2 (Rand hinten) = _____ mm
(min. 72 mm, max. 300 mm, Standard 72 mm)

b1 (Rand links) = _____ mm
(min. 75 mm, max. 300 mm, Standard 300 mm)

b2 (Rand rechts) = _____ mm
(min. 75 mm, max. 300 mm, Standard 300 mm)

☐ Dachneigung α 1 = _____ °
(max. ±22,5°, Standard 10°)

☐ Neigung nach unten

☐ Neigung nach oben

Winkel α 2 zwischen Zugstange u. Glasscheibe (min. 30°, Standard 35°) = _____ °

Alternativ: Maß hs = _____ mm

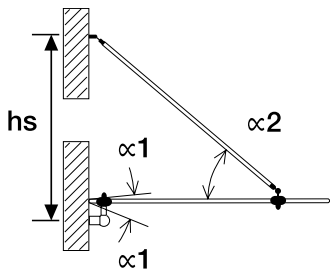

Gibt es Zwangspunkte/Maße, die unter keinen Umständen verändert werden können ?

☐ ja (Skizze mit Gebäudeansicht beifügen!)

Anfrageblatt für abgehängte Vordächer und Überkopfverglasungen

Beschläge-Komplett-Sets: Design-Option *(ohne Glas)*

Set-Anzahl *(bitte angeben)*

☐ Typ Z01

VD TYP Z-01 Edelstahl (A2)

1841 VA

1840 VA

1927 VA

1842 VA

1920 VA

☐ Typ Z02

VD TYP Z-02 Edelstahl (A2)

1778 VA

1779 VA

1780 VA

1781 VA

1777 VA

☐ Typ Z03

VD TYP Z-03 Edelstahl (A2)

1910 VA

1940 VA

1927 VA

1926 VA

1920 VA

☐ Typ Z04

VD TYP Z-04 Edelstahl (A2)

1912 VA

1942 VA

1927 VA

1926 VA

1920 VA

☐ Typ Z05

VD TYP Z-05 Edelstahl (A2)

1912 VA

1943 VA

1927 VA

1926 VA

1920 VA

Pauli + Sohn GmbH
Telefon +49(0)2291 9206 0

Anfrageblatt für abgehängte Vordächer und Überkopfverglasungen

Beschläge-Komplett-Sets: Design-Option *(ohne Glas)*

Set-Anzahl *(bitte angeben)*

☐ Typ Z06

VD TYP Z-06 Edelstahl (A2)

1981 VA

1927 VA

1926 VA

1920 VA

☐ Typ Z07

VD TYP Z-07 Edelstahl (A2)

1721 VA

1722 VA

1927 VA

1920 VA

☐ Typ Z08*

VD TYP Z-08 Edelstahl (A2)

1902 VA

1905 VA

1904 VA

1903 VA

1901 VA

☐ Typ Z09**

VD TYP Z-09 Edelstahl (A2)

1981 VA

1996 VA

1997 VA

1920 VA

Beschläge-Optionen / Einzel-Komponenten *(zutreffendes bitte ankreuzen / ausfüllen)*

☐ **Wandanschluss oben**

Art.-Nr. _____ Stück _____

☐ **Wandanschluss unten**

Art.-Nr. _____ Stück _____

☐ **Zugstange**

Art.-Nr. _____ Stück _____

☐ **Punkthalter**

Art.-Nr. _____ Stück _____



*Sie erhalten hierzu eine Zeichnung, jedoch ohne Vorbemessung des qd-Wertes

**bitte nehmen Sie hierzu direkt mit unserem Innendienst Kontakt auf. Gerne beraten wir Sie individuell. Tel.: +49 22 91 92 06 0 / E-Mail: pauli@pauli.de

Anfrageblatt für abgehängte Vordächer und Überkopfverglasungen

Bitte alles ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!

Gebäudegeometrie (alle Angaben in Meter/unbedingt erforderlich)

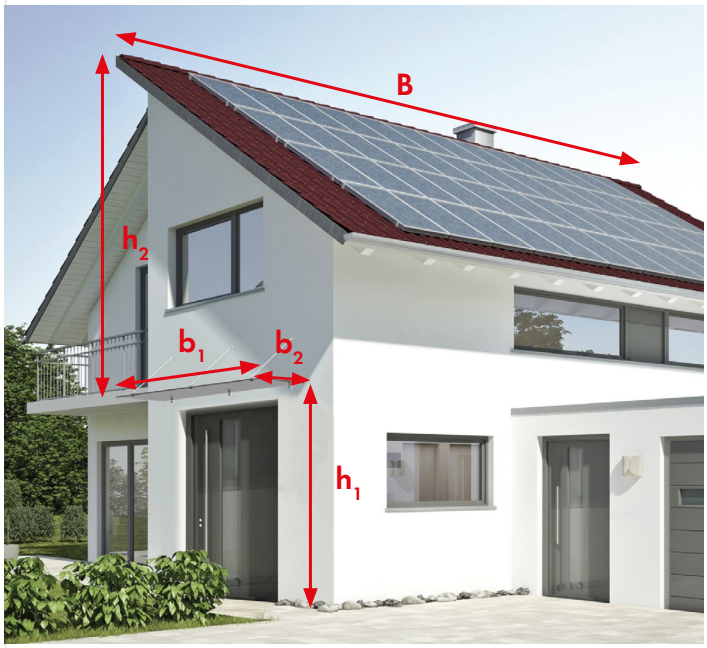

☐ **mit Giebeldach:**

Gesamttiefe Haus:	B =
Gesamtbreite Vordach:	b_1 =
Tiefe (Ausladung) Vordach:	b_2 =
Abstand Boden – Vordach:	h_1 =
Abstand Vordach - Dachspitze Haus	h_2 =

☐ **mit Flachdach:**

Gesamttiefe Haus:	B =
Gesamtbreite Vordach:	b_1 =
Tiefe (Ausladung) Vordach:	b_2 =
Abstand Boden – Vordach:	h_1 =
Abstand Vordach - Dachspitze Haus	h_2 =

Anfrageblatt für abgehängte Vordächer und Überkopfverglasungen

PS SERVICE

Bitte alles ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!

Einbauort

Ortsname: _____ PLZ: _____

Für die Ermittlung des Bemessungswerts der veränderlichen Einwirkungen q_d sind folgende Angaben unbedingt erforderlich:

Bei Einbau in Norddeutschland ☐ Binnenland: ☐ Küste ☐ Inseln

Norddeutsche Tiefebene? ☐ ja ☐ nein

Angabe Höhe über NHN _____

Belastung (Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen)

☐ **Bemessungswert q_d laut Tragwerksplaner: _____kN/m²**

☐ **Ich bitte P + S um Angabe eines unverbindlichen Bemessungswerts der veränderlichen Einwirkungen q_d.**
Pauli + Sohn unterstützt Sie bei der Ermittlung der anzusetzenden Lasten. Wir müssen darauf hinweisen, dass ein statischer Nachweis oder auch eine Lastermittlung nur durch einen anerkannten Statiker erbracht werden darf. Daher ist der durch P + S ermittelte Wert nur als Anhaltswert zu verstehen und nicht verbindlich!

Einwirkung Wind und Schnee (Angaben unbedingt erforderlich)

☐ Charakteristischer Wert der Einwirkungen

q_w = _____kN/m²	Windzone	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4
s_k = _____kN/m²	Schneelastzone	☐	1	☐	1a	☐	2	☐	2a	☐	3